

Legende:

- Aussenmauerwerk in Wandstärke 36,5 cm, Lambda 0,08, feuerhemmend oder feuerbeständig gem. Zeichnung
- Innenmauerwerk feuerbeständig, RD mind. 1.400 kg/m², Wandstärke gem. Zeichnung
- Innenmauerwerk mindestens feuerhemmend, RD mind. 1.400 kg/m², Wandstärke gem. Zeichnung
- Innenmauerwerk, RD mind. 1.400 kg/m², Wandstärke gem. Zeichnung
- Innenmauerwerk, Installationswand mit Schallschutzanforderung nach DIN 4109 Flächenbezogene Masse mind. 220 kg/m², Ausführung bei Wandstärke 17,5 cm - RD = 1.400 kg/m² oder bei Wandstärke 11,5 cm - RD = 2.000 kg/m²
- Stahlbetonwand feuerbeständig, Stärke gem. Zeichnung bei Wohnungs- und Treppenraumentrennwänden mit Schallschutz nach DIN 4109-1 bzw. DIN 4109-5
- Stahlbetonwand mindestens feuerhemmend, Stärke gem. Zeichnung bei Wohnungs- und Treppenraumentrennwänden mit Schallschutz nach DIN 4109-1 bzw. DIN 4109-5
- Trockenbauwand, Wandstärke gem. Zeichnung
- Trockenbau-Installations-schacht, Wandstärke 90 mm mit Knauf Insulation ProtectFill

EM Rollladenbedienung mit Gurt bzw. mit Elektromotor

Lichtauslass in Stahlbetondecke

T30-T30-RS Türen gemäß Brandschutznachweis

DVS Fallrohr für Regenwasser

EUV Elektro-Unterverteilung

HKV Heizkreisverteiler

WD Wanddurchbruch

BD/DD Bodendurchbruch/Deckendurchbruch

WS Wandschlitz

RFB Rohfußboden / Rohdecke

RF Raumfläche bezogen auf Rohbaumaße

BF Bodenfläche ohne Treppen bezogen auf Rohbaumaße

U Umfang einseitig bezogen auf Rohbaumaße

Wanddurchbruch für dezentrales Lüftungsgerät, B/H = 26/25 cm

Höhenlage Aussparung / Montageblock: Brüstung = 2,00 m ab OK RFB bzw. gemäß Angabe in Zeichnung

Wanddurchbruch Durchmesser 100 mm mit Rohr KG 2000 für Lüfter, OK Rohr = UK Fenstersturz / UK Rollladenkasten bzw. gemäß Angabe in Zeichnung

LG Lüftungsgitter im Türblatt

NA Notausstieg (2. Rettungsweg)

Fenster, die als Rettungswege nach Art. 31 Abs. 2 Satz 2 dienen, müssen in der Breite mindestens 0,60 m, in der Höhe mindestens 1,00 m groß, von innen zu öffnen und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante angeordnet sein.

STANDARDDETAIL HK- UND EU-VERTEILER

Blurz

Elektronenverteiler

Blurz

Heizkreisverteiler nach Fachplanung

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz

Blurz


Blurz

Blurz

Blurz

OBERGESCHOSS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

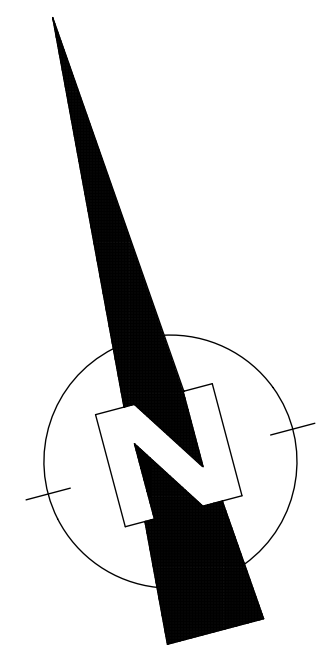

Flurstraße

Wasserburger Straße

338/60

338/118

338/59

51

Änderungsbeschreibung:

06.07.2022 - Index a : Dezentrale Lüfter eingetragen
26.07.2022 - Index b : Bemalung und Texte ergänzt
09.08.2022 - Index c : Deckendurchdrüche und Schächte von IB Schiefeneder eingezeichnet
02.09.2022 - Index d : auf Wunsch Änderung der Treppenraumbreite von 3,51 m auf 3,53 m, sowie Einarbeitung von statischen und schallschutztechnischen Belangen
07.09.2022 - Index e : Einarbeitung von gewünschten Änderungen resultierend aus der Besprechung vom 05.09.2022 z.B. Verkleinerung Fenster Bad im Westen) und weiteren statischen Belangen
23.09.2022 - Index f : Anordnung der dezentralen Lüfter geändert, HLS-Durchbruchsplanung eingezeichnet

BAUVORHABEN

NEUBAU MEHRFAMILIENHAUS MIT 6 WE UND TIEFGARAGE, WASSERBURGER STRASSE 49 85540 HAAR

BAUHERR

PRAML BAU GMBH
FRITZ-SCHÄFFER-STR. 37
94560 OFFENBERG / NEUHAUSEN

DARSTELLUNG

WERKPLAN
OBERGESCHOSS

GEÄNDERT

DATUM	DATUM	DATUM	DATUM	DATUM	DATUM
06.07.2022	23.09.2022				
26.07.2022					
09.08.2022					
02.09.2022					
07.09.2022					

PLANUNG

Hammerl Architekten

Hammerl Architekten GmbH
Hans-Otto-Strasse 12
94469 Deggendorf
Tel.: 09403/2000-20
Mail: info@hammerl-architekten.de

DATUM	MASSTAB	BLATTGRÖSSE	INDEX	ZEICHN.-NR.
01.07.2022	1:50	0,800/1,135/0,91	f	03

HB = 800 / 1135 (0.91m²)

Allplan 2019